



Chaufferie supérieure à 70 kW sur réseau moyenne pression 150 mbar


Compteur : se référer à la fiche selon type concernant les dimensions et la hauteur de pose
Dimensionner toutes les conduites pour de la basse pression (20 mbar)

Compteur dans même local que la chaudière

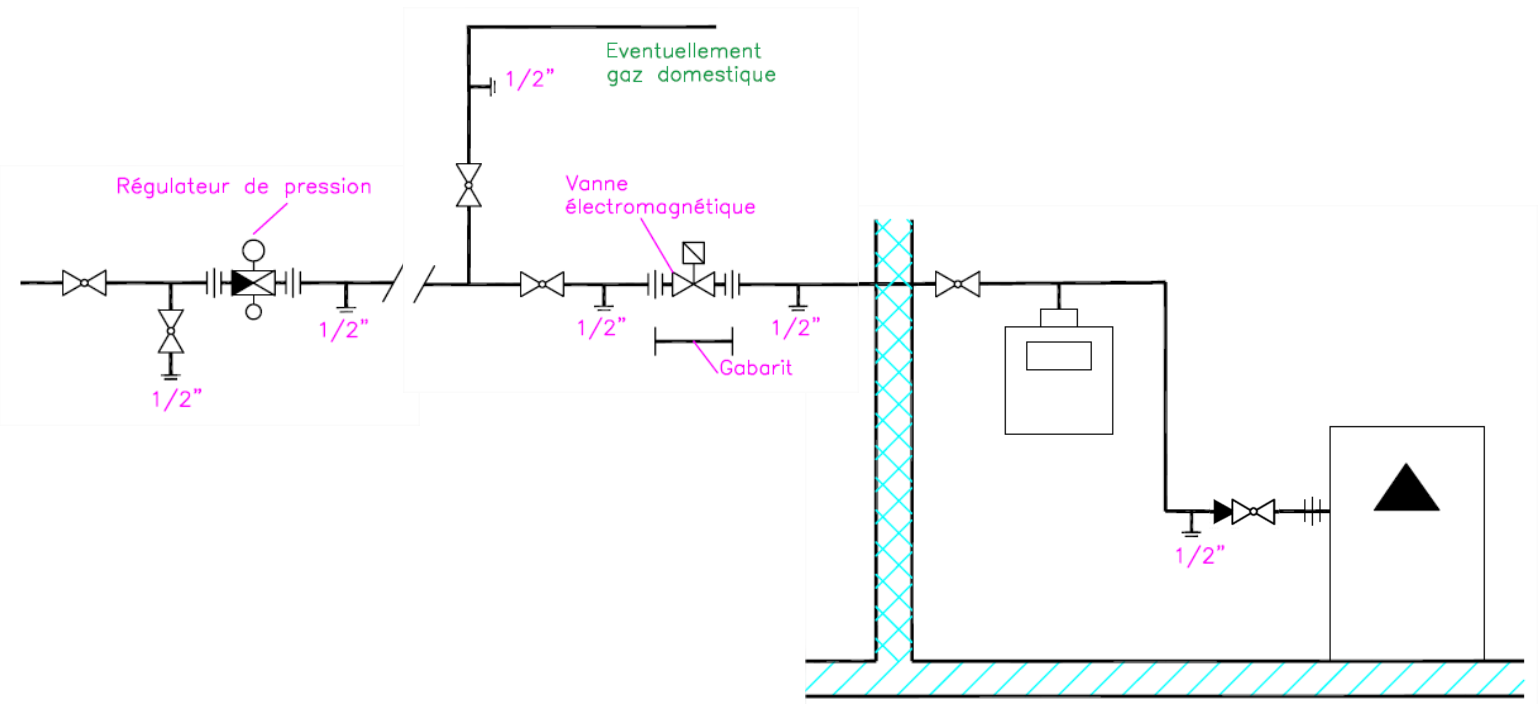

Compteur dans un autre local

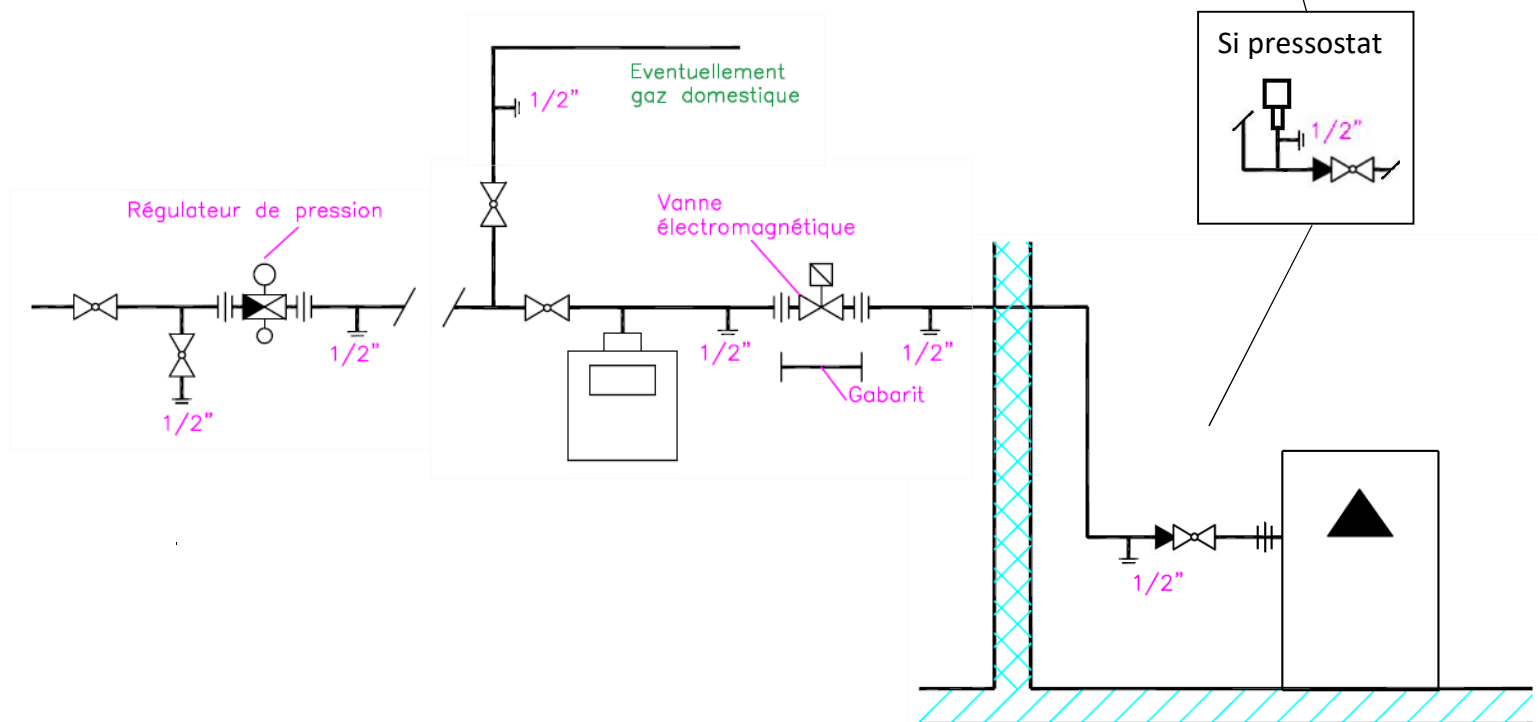

GUIDE DE LA DISTRIBUTION GAZ		FICHES TECHNIQUES & PROCEDURES			
OBJET : Raccordement de chaudière de plus de 70 kW sur réseau MP (150 mbar)					
N° : 5.1.06	Externe	DATE : 25.05.2020	LCY	PAGE : 1/1	